

[재]거창화강석연구센터

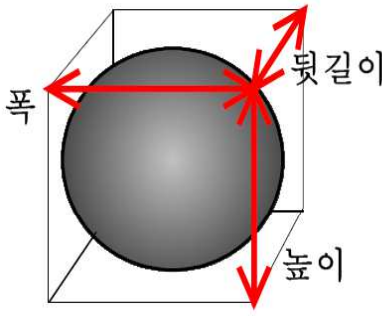
가공조경석 시험 항목 및 준비사항

- ☐ 주 소 : 경남 거창군 위천면 화리골길15 [재]거창화강석연구센터
- ☐ 담 당 자 : 이승안 (Tel : 055-943-3924, Fax : 055-943-3942)
- ☐ 처리기간 : 시료 수령 후 4주 이내
- ☐ 제출서류 : 시험의뢰서 1부, 세금계산서 발급용 사업자등록증 1부

1. 조경석 시험 항목

시험항목	시료준비	수량	비고
압축강도	55mm × 55mm × 55mm 5개 ※ 시료제작이 어려울 경우 연구센터에서 시료가공 가능 ※ 300mm × 200 mm× 150mm 정도의 시료 택배 발송	육면체 5개 또는 견치 1덩어리	연구센터 시험
밀 도			
흡 수 율			
석 면	10 cm 내외 크기의 자연석		위탁시험
겉 모 양	■ 굴림도 5R ~ 15R - 2목, 4목, 6목, 12목, 16목, 20목 ■ 굴림도 15R ~ 30R - 2목, 4목, 6목, 12목, 16목, 20목 ■ 굴림도 30R ~ 45R - 2목, 4목, 6목, 12목, 16목, 20목	목당 5개 총 90개	조경석 생산 현장 시험
치 수			
굴 립 도			

2. 가공조경석 치수

표 2 - 가공 조경석의 치수			단위: mm
품 명	치수(높이×폭×뒷길이)	비고	
조경석 2목	(300×400×500)		
조경석 4목	(400×500×600)		
조경석 6목	(500×600×700)		
조경석 12목	(600×700×850)		
조경석 16목	(600×800×900)		
조경석 20목	(700×850×1000)		
* 허용차는 치수의 ±20% 이내			

3. 시료 수

품 명	굴림도(R)	시료 수
조경석 2목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
조경석 4목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
조경석 6목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
조경석 12목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
조경석 16목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
조경석 20목	5 ~ 15	5
	15 ~ 30	5
합 계		60

4. 시료 준비 사진

